


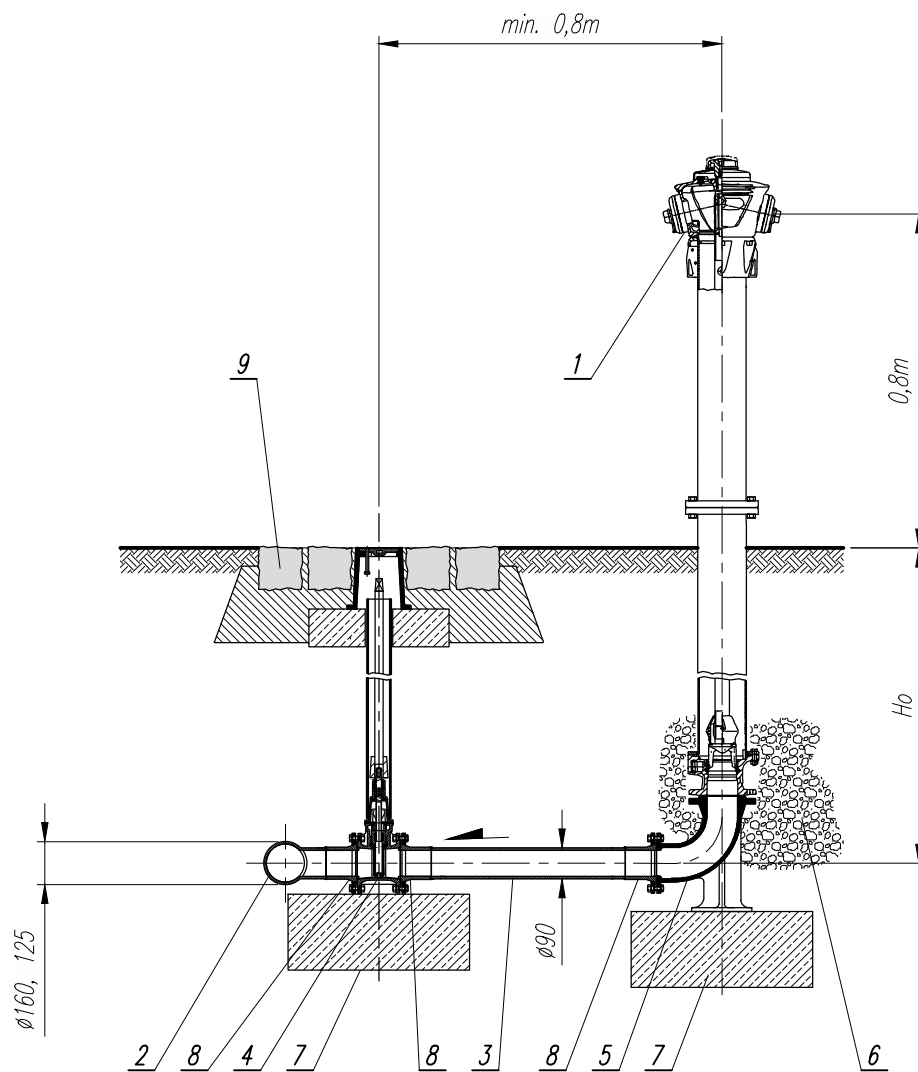

OZNACZENIA

1. Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony przed złamaniem
2. Trójnik redukcyjny D125/90 PE
3. Rura D90 PE SDR 17
4. Zasuwa żeliwna kotnierzowa DN80, z obudową, teleskopowym przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną
5. Kolano DN80 kotnierzowe żeliwne 90° ze stopką
6. Obsypka żwirowa otworu odwadniającego
7. Fundament betonowy podporowy
8. Tuleja kotnierzowa PE D90 z kotnierzem DN80 stalowym galwanizowanym, szt. 3
9. Opaska z kostki brukowej granitowej na podbudowie betonowej, zabezpieczająca przed zarastaniem

 BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP. J. JELENIA GÓRA UL. UROCZA 22 WWW.SYNTECH.COM.PL					
ZADANIE	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych				
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa d _n 125÷63 PE z odgałęzieniami do granic działek zabudowanych				
ADRES OBIEKTU	Wilka, Wrociszów Dolny, Ksawerów, Zawidów, gm. Sulików				
TYTUŁ RYS.	Hydrant DN80 nadziemny na odgałęzieniu bocznym - schemat montażowy				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Witold Juda	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	DOŚ/0163/PWBS/16		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	1716/87		
SYGNATURA	BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA	NR
W.7.16	Sanitarna	PW	14.11.2016	1:20	4