


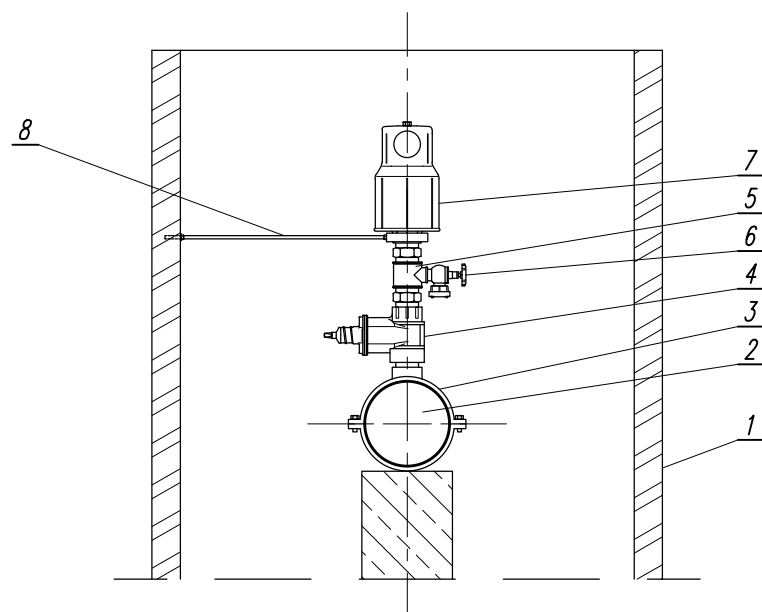

OZNACZENIA

1. Studnia wodociągowa $\varnothing 1200$ (wg odrębnego rysunku)
2. Wodociąg PE $\varnothing 125$
3. Obejma żeliwna do nawiercania rur PE $\varnothing 125$ z odejściem 2"
4. Zawór 2"
5. Trójnik redukcyjny 2"/1"
6. Zawór hydrantowy DN25 do szybkiego odpowietrzenia
7. Zawór na- i odpowietrzający 2" samoczynnie działający, bezstopniowy, ciśnienie robocze PN 0,1–6, maks. wydajność odpowietrzenia: ok. $3\text{m}^3/\text{min}$.
8. Obejma stabilizująca położenie zestawu, mocowana na sztywno do obudowy studni

Zawór montować w najwyższym punkcie sieci!

 BIURO PROJEKTOWE SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J. JELENIA GÓRA UL. UROCZA 22 WWW.SYNTECH.COM.PL					
ZADANIE	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych				
NAZWA OBIEKTU	Sieć wodociągowa d_n125÷63 PE z odgałęzieniami do granic działek zabudowanych				
ADRES OBIEKTU	Wilka, Wrociszów Dolny, Ksawerów, Zawidów, gm. Sulików				
TYTUŁ RYS.	Zabudowa zaworu na- i odpowietrzającego w studni - schemat konstrukcyjny				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Witold Juda	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	DOŚ/0163/PWBS/16		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Urszula Synowiec	instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	1716/87		
SYGNATURA	BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA	NR
W.7.16	Sanitarna	PW	14.11.2016	1:20	6.2